

Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

« 1 » сентября 20__ г.

ПАО «МОЭК», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», и Товарищество собственников жилья "Курганская-3" (ИТП № 20-06-0601/018), именуемое в дальнейшем «Потребитель», составили настоящий акт о том, что:


Границей балансовой принадлежности тепловых сетей является: у Теплоснабжающей организации – наружная сторона стены камеры № 134/22, у Потребителя - наружная сторона стены здания ИТП по адресу: Курганская ул., д. 3, стр.1

Границей эксплуатационной ответственности сторон является: наружная сторона стены здания ИТП по адресу: Курганская ул., д. 3, стр.1.

Балансовая принадлежность тепловой сети от наружной стороны стены камеры № 134/22 до наружной стороны стены здания ИТП по адресу: Курганская ул., д. 3, стр.1 не определена. Тепловая сеть находится во временной эксплуатации ПАО «МОЭК» в соответствии с распоряжением ПАО «МОЭК» от 02.08.2019 № Р-523/19 и на основании распоряжения ДЖКХ от 25.07.2019 № 01-01-14-199/19.

Тепловые сети от ИТП №20-06-0601/018 до здания по адресу: Курганская ул., д.3, а также ИТП №20-06-0601/018 и входящее в его состав оборудование находятся на балансе и в эксплуатации Потребителя.

СХЕМА присоединения Потребителя адрес: Курганская ул., д. 3 (ИТП № 20-06-0601/018)

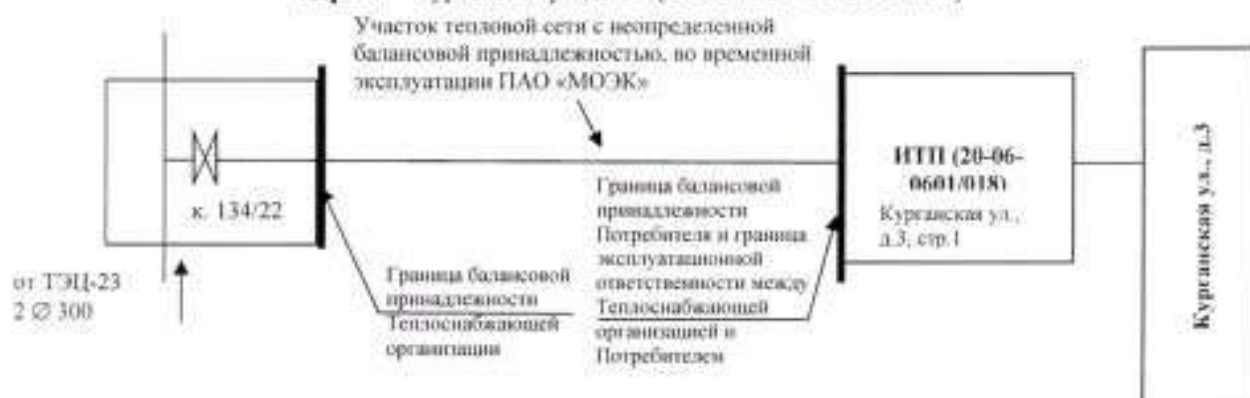

Характеристика теплового ввода

Наименование характеристики	Показатель				Год постройки (перекладки)	Тип прокладки			
	L=					ИПУ	Бесканальная		
Длина трассы от камеры до наружной стены ЦТП (ИТП) (м)	L=	89,5			2006				
Условный проход теплового ввода от камеры до наружной стены ЦТП (ИТП) (мм)	2D _н =	200							
Длина трассы от наружной стены ЦТП (ИТП) до теплосчетчика, установленного в ЦТП (ИТП) (м)	L=	6,0			2006	В помещении			
Условный проход теплового ввода от наружной стены ЦТП (ИТП) до теплосчетчика (мм)	2D _н =	200							

Теплоснабжающая организация:

М.П.

Потребитель:



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТСЖ «КУРГАНСКАЯ-3»
ТЮМИН А.В.

М.П.